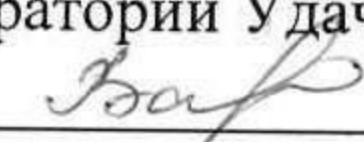



Утверждаю  
 Начальник комплексной  
 лаборатории Удачнинского ГОКа  
 С.В. Валеева  
 « 01 » 08 2019

**СПРАВКА**

Лабораторного контроля питьевой воды

Заказчик: ООО "Предприятие тепло-водоснабжения (ПТВС)"  
 Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачнинское отделение  
 Участок предприятия: Водочистная станция (ВОС)

| Дата выполнения анализа | ПДК<br>мг/дм <sup>3</sup> | среднесуточный результат остаточного хлора               |  |
|-------------------------|---------------------------|--|--|
|                         |                           | 8 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup><br>мг/дм <sup>3</sup> | 20 <sup>00</sup> - 8 <sup>00</sup><br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 01 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,41   | 0,43   |
| 02 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,38   | 0,44   |
| 03 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,36   | 0,40   |
| 04 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,34   | 0,42   |
| 05 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,39   | 0,37   |
| 06 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,35   | 0,40   |
| 07 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,40   | 0,42   |
| 08 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,35   | 0,41   |
| 09 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,41   | 0,40   |
| 10 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,40   | 0,37   |
| 11 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,36   | 0,39   |
| 12 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,38   | 0,36   |
| 13 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,38   | 0,37   |
| 14 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,40   | 0,40   |
| 15 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,38   | 0,39   |
| 16 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,37   | 0,38   |
| 17 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,36   | 0,41   |
| 18 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,37   | 0,38   |
| 19 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,41   | 0,36   |
| 20 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,39   | 0,39   |
| 21 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,39   | 0,35   |
| 22 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,40   | 0,37   |
| 23 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,40   | 0,38   |
| 24 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,41   | 0,34   |
| 25 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,41   | 0,39   |
| 26 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,37   | 0,39   |
| 27 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,39   | 0,40   |
| 28 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,42   | 0,42   |
| 29 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,39   | 0,42   |
| 30 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,37   | 0,40   |
| 31 07.2019              | 0,3-0,5                   | 0,42   | 0,39   |

Ведущий инженер  А.Н. Берестова