

Удачный горно-обогатительный комбинат

Комплексная лаборатория

678188, Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный,
водопроводная очистная станция, инв. № 64, лит. А1
тел.: 8(41136)52222 доб. 7-52-02; эл. адрес: ValeevaSV@alrosa.ru

Утверждаю

Начальник комплексной лаборатории
Удачного ГОКа

 С.В. Валеева

«22» 07 2019

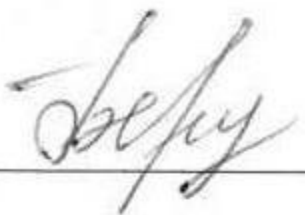
СПРАВКА № П 7/19-12

о результатах лабораторных исследований воды в июле 2019 года

Адрес заказчика: 678174 Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный, Ленинградский проспект. д. 7, корп. 4
 Наименование подразделения: ООО " ПТВС" Удачныйское отделение
 Место отбора проб: Распределительная сеть мкр. Новый город
 Объект исследования: Питьевая вода
 Отбор проб проведен согласно: ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 56237 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»; РИ-1 " Инструкция по отбору проб питьевой и поверхностной воды", РИ-6 "Инструкция по отбору проб для микробиологического анализа"

Результаты исследования:

Показатели	Единицы измерения	Методика (метод) измерений	ПДК	Средняя школа № 24		Детский сад "Айболит"		Детский сад "Звездочка"	
				Холодная вода	Горячая вода	Холодная вода	Горячая вода	Холодная вода	Горячая вода
		Номер пробы:		П-0719/1046	П-0719/1047	П-0719/1040	П-0719/1041	П-0719/1042	П-0719/1043
		Дата отбора и проведения исследований:		10.07.2019		10.07.2019		10.07.2019	
		Дата окончания проведения исследований:		10.07.2019		10.07.2019		10.07.2019	
Вкус	балл	ГОСТ 3351 п.2	2	1	-	1	-	1	-
Запах, при 20°C	балл	ГОСТ 3351 п.2	2	1	1	1	1	1	1
Запах, при 60°C	балл	ГОСТ 3351 п.3	2	1	1	1	1	1	1
Температура	°C	ГОСТ Р 56237-2014	-	—	60	—	60	—	56

Ведущий инженер  А.Н. Берестова