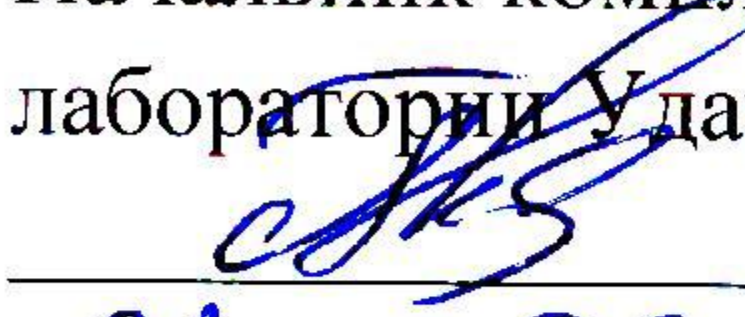


Утверждаю
 Начальник комплексной
 лаборатории Удачинского ГОКа

 Я.В. Бескровная
 « 01 » 06 2020


СПРАВКА

Лабораторного контроля питьевой воды

Заказчик: ООО "Предприятие тепло-водоснабжения (ПТВС)"
 Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачинское отделение
 Участок предприятия: Водочистная станция (ВОС)

Дата выполнения анализа	ПДК мг/дм ³	среднесуточный результат остаточного хлора	
		8 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰ мг/дм ³	20 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰ мг/дм ³
01 .05.2020	0,3-0,5	0,39	0,42
02 .05.2020	0,3-0,5	0,43	0,45
03 .05.2020	0,3-0,5	0,40	0,43
04 .05.2020	0,3-0,5	0,40	0,42
05 .05.2020	0,3-0,5	0,40	0,40
06 .05.2020	0,3-0,5	0,43	0,41
07 .05.2020	0,3-0,5	0,43	0,45
08 .05.2020	0,3-0,5	0,45	0,46
09 .05.2020	0,3-0,5	0,42	0,40
10 .05.2020	0,3-0,5	0,42	0,43
11 .05.2020	0,3-0,5	0,40	0,42
12 .05.2020	0,3-0,5	0,41	0,45
13 .05.2020	0,3-0,5	0,39	0,44
14 .05.2020	0,3-0,5	0,42	0,38
15 .05.2020	0,3-0,5	0,42	0,41
16 .05.2020	0,3-0,5	0,39	0,44
17 .05.2020	0,3-0,5	0,39	0,44
18 .05.2020	0,3-0,5	0,40	0,44
19 .05.2020	0,3-0,5	0,40	0,39
20 .05.2020	0,3-0,5	0,42	0,46
21 .05.2020	0,3-0,5	0,39	0,50
22 .05.2020	0,3-0,5	0,44	0,45
23 .05.2020	0,3-0,5	0,46	0,43
24 .05.2020	0,3-0,5	0,42	0,47
25 .05.2020	0,3-0,5	0,46	0,46
26 .05.2020	0,3-0,5	0,42	0,49
27 .05.2020	0,3-0,5	0,44	0,45
28 .05.2020	0,3-0,5	0,41	0,47
29 .05.2020	0,3-0,5	0,45	0,48
30 .05.2020	0,3-0,5	0,43	0,48
31 .05.2020	0,3-0,5	0,45	0,43

Ведущий инженер _____

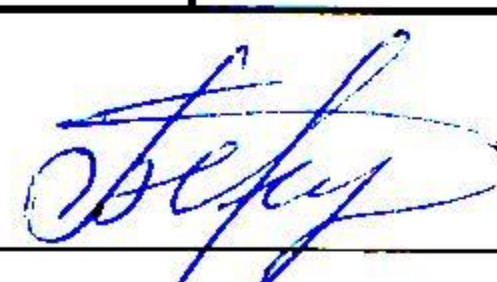

А.Н. Берестова